


Vahtpolüstüreen

Kivivill

### Keldri aken

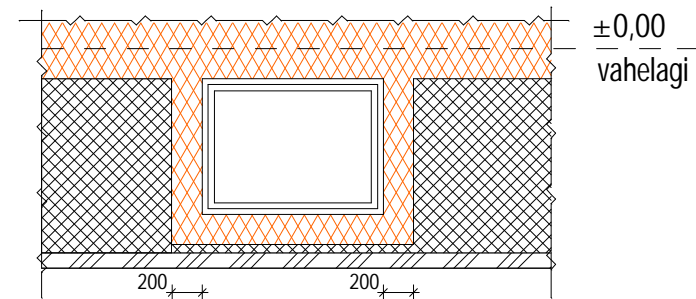

### Märkused:


Hoone soojustamise vahtpolüstüreeniga peab kõikide avade ümber panema vähemalt 200mm laiuse kivivillast soojustuse riba , samuti sokli ja parapeti äärde. Põlevatest konstruktsioonidest ja teraskonstruktsioonidest peab polüstüreensoojustus olema samuti eraldatud 100mm kivivillaga.

Kivivill



Vahtpolüstüreen

Betoon


### Tüüblite tavaline paigutus

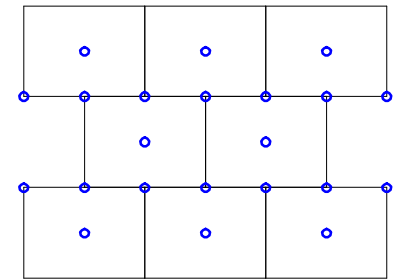

### Tüüblite paigutus hoone servatsoonis (2m)

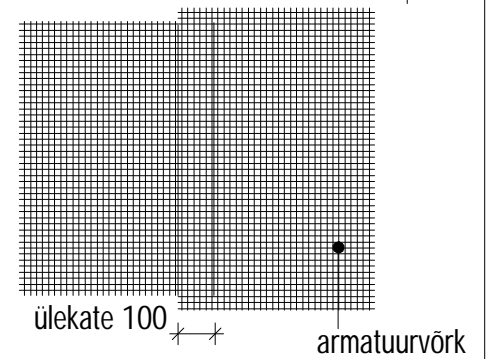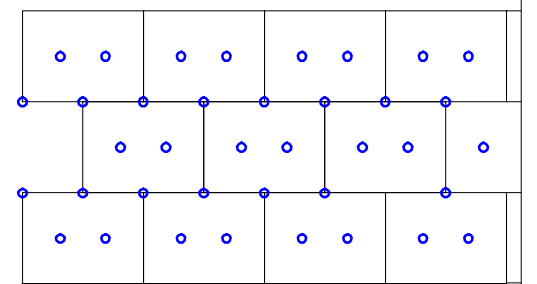

### Topeltameerimine ava nurkades

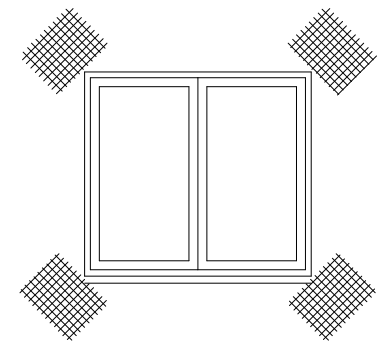

Tellija		Korteriühistu Linnamäe 176			Projekti tunnus		SNP-15-17		
Objekt		KORRUSELAMU FASSAADIDE REKONSTRUEERIMINE			Joonis		7-01 FASSAADI FRAGMENT		
SNP PROJEKT OÜ		Arhitekt Ants Rajando			Staadium		Projekti osa	Grupi tähis	Mööd
Jaagu talu, Kolu küla, Ridala vald, Läänemaa tel. 56672016 pavel.nekras@gmail.com Retter EEP 001206		Koostas proj.Pavel Nekras			EP		AR	7	M 1 : 50
Fail		1517_EP_AR-7-01_fassaadifragment			Kuupäev		2017-11-30		